

MESTO PREŠOV

So sídlom na Msú, Hlavná č. 73 v Prešove

PSČ 080 01

Číslo: SÚ/5590/24437/2022-Ar/169

V Prešove dňa: 04.04.2022

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania

Dňa 23.03.2022 podal stavebník **VSD a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice**, v tejto veci konajúci prostredníctvom **Ing. Rudolf Špes, Smetanova 47, 080 05 Prešov** na stavebnom úrade žiadosť o vydanie stavebného povolenia pre stavbu: „**Rozšírenie NN siete**“, na ul. Zimná na pozemkoch parc. č. KN-C 14604/1; 14604/2; 14791; 14792/17; 14792/18; 14585/29; 14585/25; 14585/24; 14585/23; 14585/22; 14585/20 katastrálne územie Prešov.

Predmetom stavby je rozšírenie NN siete na ulici Zimná v Prešove.

Mesto Prešov, ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej v texte len „stavebný zákon“) v znení jeho zmien a doplnkov oznamuje podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona začatie stavebného konania všetkým známym účastníkom konania verejnou vyhláškou. Pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery na stavenisku a žiadosť poskytuje dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upúšťa v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho šetrenia a ústneho pojednávania.

Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v pracovných dňoch, pred dňom ústneho pojednávania, (po predchádzajúcej telefonickej dohode s príslušným referentom stavebného úradu) na Mestskom úrade v Prešove, stavebnom úrade, Ul. Jarková 26 (č. dv. 306).

Účastníci konania môžu svoje námietky k navrhovanej stavbe uplatniť najneskoršie **do 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí stavebného konania**, inak sa na neskoršie podané námietky v zmysle § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.

Podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona sú dotknuté orgány povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámí svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.


Ing. Jozef Tuka
vedúci stavebného úradu

Oznámenie sa doručí:

1. Ing. Rudolf Špes, Smetanova 47, 080 05 Prešov-Solivar
2. Gabriela Liptáková, Krásny Brod 17, 068 01 Krásny Brod
3. Ing. Benjamín Liesener, Národná trieda 79, 040 01 Košice
4. Jarmila Trebuňová, Čergovská 8, 080 01 Prešov
5. Slovak Telekom a.s., Bajkalska 29, 080 01 Bratislava,
6. MsÚ Prešov – Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry, Hlavná 73, 080 01 Prešov
7. MsÚ Prešov – Odbor územného rozvoja architektúry a výstavby, Hlavná 73, 080 01 Prešov
8. MsÚ Prešov – Odbor financií a mestského majetku, Hlavná 73, 080 01 Prešov
9. Krajský pamiatkový úrad Prešov, Hlavná 115, 080 01 Prešov
10. Východoslovenská distribučná a.s., Mlynská 31, 04291 Košice,
11. Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Kúpeľňa 3, 080 01 Prešov,

V súlade s § 61 ods. 4 stavebného zákona bude toto oznámenie doručené verejnou vyhláškou. Táto verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania musí byť spolu s projektovou dokumentáciou vyvesená v zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku po dobu 15 dní na úradnej tabuli a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov, ktorá sa nachádza na stránke www.presov.sk. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, t.j. ku dňu vyvesenia rozhodnutia na úradnú tabuľu.

Úradný záznam Verejná vyhláška, ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: „**Rozšírenie NN siete**“ bola vyvesená na úradnej tabuli Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk).

- 5 -04- 2022

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Úradný záznam Verejná vyhláška ktorou sa oznamuje začatie stavebného konania pre stavbu: „**Rozšírenie NN siete**“ bola zvesená z úradnej tabule Mesta Prešov a zverejnená na elektronickej úradnej tabuli Mesta Prešov (www.presov.sk)

Dňa.....

.....
Pečiatka a podpis

Napät'ová sústava

3/PEN, AC, 50 Hz, 400/230V, TN-C

Ochrana pred úrazom el.prúdom (STN 33 2000-4-41, 03.2019)

-v normálnej prevádzke

:Príloha A, kapitola A.1: Základná izolácia živých častí

:Príloha A, kapitola A.2: Zábrany alebo kryty

:Príloha B, kapitola B.3: Umiestnenie mimo dosahu


-pri poruche

:čl.411.4 - samočinné odpojenie napájania

Súradnicový systém: JTSK

Výškový systém: BpV

Legenda:

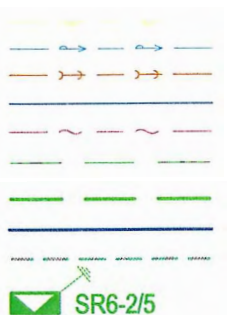

SR6-2/5

SPP6

elm. rozvádzače

X 1

jestv. plynové potrubie

jestv. vodovodné potrubie

jestv. kanalizácia

jestv. rozvod VO

jestv. telekomunikačný kábel

jestv. káblové vedenie NN uložené v zemi v chráničke

návrh. káblové vedenie NN uložené v zemi v chráničke KSX-PEG

návrh. káblové vedenie NN uložené v zemi v chráničke k elm. rozv. RE

uzemňovacie vedenie pásom FeZn 30/4

Plastová, rozpojovacia, pilierová, šírka 595 mm, výška do 850 mm, prívod a vývod na V-praporce a strmeňové svorky, prívod a vývod do 240 mm², 2x odpínač do 400A, 5x odpínač do 160A, v káblovom priestore s materiálom na pohltienie vlhkosti

Hasma, typ: SR 6 DIN 0 VV 2/5 P2 IP2X+Keramzit, v=815;

Plastová, poistková pilierová (P), pre poistky 6x do 160A, pripojenie V praporcami so strmeňovými svorkami alebo prizmatickými svorkami, 2x prívod 16-240 mm², 2x vývod do 50 mm², výška piliera min. 0,6m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 600 mm

Hasma, typ SPP6 F403 W/S 2x240/50 IP44/2X+KER

Plastový, pilierový (P), pre priame meranie (PR), dvojtarifný, trojfázový, pre jeden istič do 63 A, bez ističa, prívod a vývod na skrutkové svorky, prívod a vývod do 25 mm², výška piliera min. 0,45 m, výška zemnej časti 0,6 m, výška skrine do 500 mm, typ: RE 1.0 25A P2, v=500;

bod pre vytýčenie súradníc x, y, z

POZNÁMKA:

Súbežne s NN vedením uložiť rezervnú chráničku HDPE 40/33 pre budúce optické vedenie.



J. Mikloš

UPOZORNENIE :

Na projekt sa vzťahuje autorská-právna ochrana v zmysle zákona č. 62/2003 Z.z. (Autorský zákon), v znení zákona č. 84/2007 Z.z. a preto má autor diela autorské právo na predmetné projektové dielo a to je neprevoditeľné a časovo obmedzené. Autor diela má aj výhradné právo udeľovať súhlas na prípadné prenechanie diela na využívanie tretím osobám, resp. na použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela. Pod použitím projektového diela sa rozumie jeho zhmotnenie vo forme projektovej dokumentácie a právo autora nemožno zmluvne obmedziť ani vylúčiť.

Osvedčenie: SKSI 6933*A2

Hlavný inžinier projektu: *J. Mikloš*

Zodpovedný projektant: *J. Mikloš*

Vypracoval: *J. Mikloš*

Ing. Jakub Mikloš

Ing. Jakub Mikloš

Ing. Jakub Mikloš

Investor: Východoslovenská distribučná, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice

Stavba: **PREŠOV, UL. ZIMNÁ, IBV 5RD - NN**

Objekt: SO 01 NN rozvody
SO 02 Odborné elektrické zariadenie

Obsah: Situačná schéma NN rozvodov a odborného elektrického zariadenia

MJ projekt s.r.o.
Štúrova 422/11
082 22 Šarišské Michalany
IČO: 47 535 113
IČ DPH: SK 202 394 0072
MOBIL: 0911 291 422
mjprojektsro@gmail.com

Dátum: 11.2021
Zákazka číslo: ZP11184
Stupeň PD: DUR+DSP
Formát: 2A4
Mierka: M 1:1000

Výkres číslo: **E-02**

Číslo sady:

SO 02 Odborné elektrické zariadenie

Elm. rozvádzače napájané zo skrine R1/SPP6:

WL2.5: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40/Lc=10m - RE5

SO 01 NN rozvody

kábové vedenie uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 110

WL1.2: 1-NAYY-J 4x150SE, L=65m

trasa: navrh. R1/SR6-2/5 + navrh. R1/SPP6

rezervná chránička v zemi pre optiku
chránička HDPE 40/33

SO 02 Odborné elektrické zariadenie

Elm. rozvádzače napájané zo skrine R1/SR6-2/5:

WL2.1: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=20m - RE1

WL2.2: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE2

WL2.3: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=10m - RE3

WL2.4: 1-AYKY-J 4x16RE/KSX-PEG 40, Lc=20m - RE4

1-AYKY-J 3x240+120mm²

jestv. NN kábel uložený v zemi

1-AYKY-J 3x240+120mm²

jestv. NN kábel uložený v zemi

SO 01 NN rozvody

kábové vedenie uloží v zemi v chráničke KSX-PEG 110

WL1.1: 1-NAYY-J 4x150SE, L=110m

trasa: jestv. R0586-031002 + navrh. R1/SR6-2/5

R0586-031002

Zimná 10

Ochranné pásma podľa zákona 251/2012 Z.z., §43:

- nadzemné vonkajšie elektrické vedenia:
 - od 1kV ÷ 35kV - 10m od krajného vodiča
 - od 35kV ÷ 110kV - 15m od krajného vodiča
 - od 110kV ÷ 220kV - 20m od krajného vodiča
- podzemné kábové vedenia:
 - do 110kV - 1m od krajného kábla

Ochranné pásma ostatných

- železničná trať
- cesta I. triedy od osi v
- kanalizácia
- vodovod
- diaľkový kábel
- telekomunikačné káb
- NTL + STL plynovod